


SR = Sonda di Riferimento
 Sm = Sonda Livello minimo
 SM = Sonda Livello massimo

Lamp = Lampada di segnalazione
 Allarme mancanza Liquido

P1 = Pulsante per Ripristino
 Manuale Livello Liquido

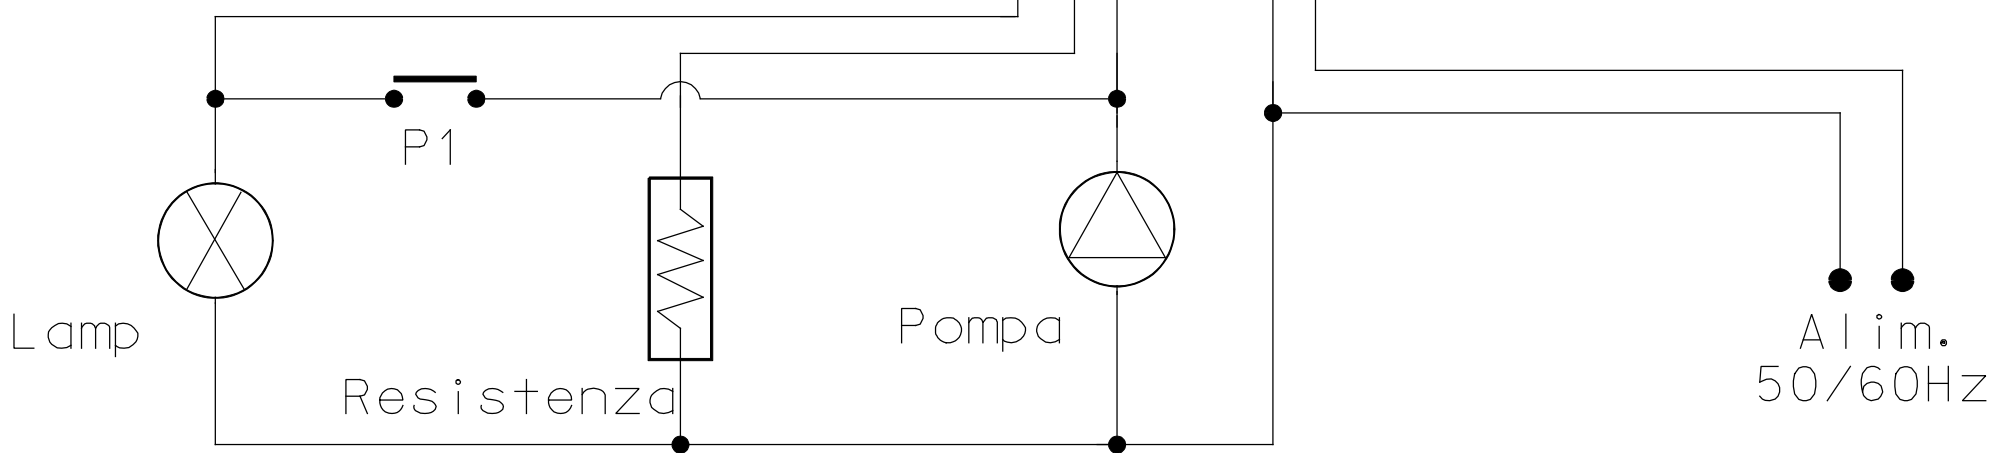

SCALA	/
PREPARATO	SC
VERIFICATO	
APPROVATO	
DATA	10/07/1996
PAGINA	1 DI 1
COD. C.S.	
COD.	9.1.19.86S

REV.	VARIAZIONE	DATA	FIRME	RIF.
1	A.P.E. DEL 02/05/1995	10/07/96	RV TG TG	

GICAR MERATE (LC) ITALY
 SCH. DI COLLEGAMENTO x
 RL 30/3ES/F (000420)